
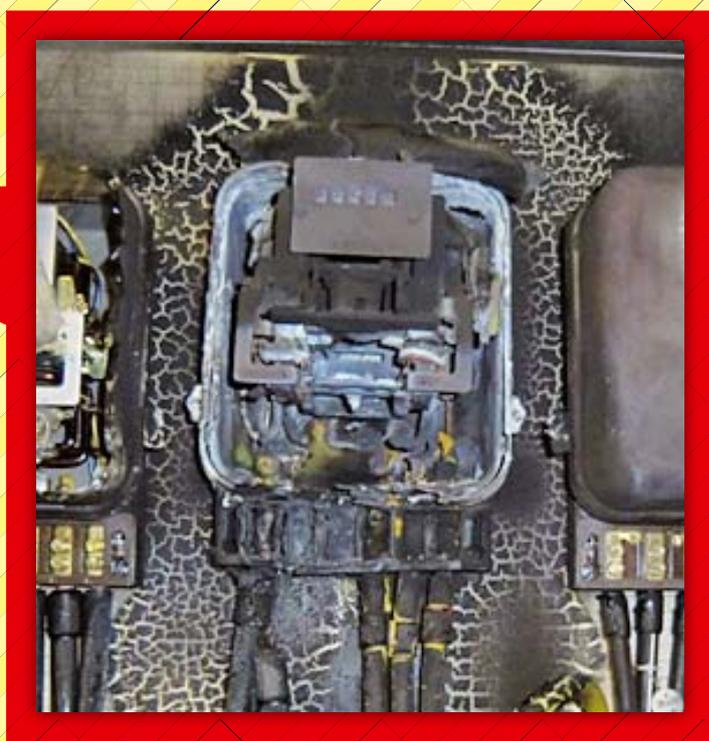


電気工事に従事される皆様へ

ご 注 意

弊社計量器際で配線の 仮外しを行いアーク事故が発生！

平成26年7月発生!

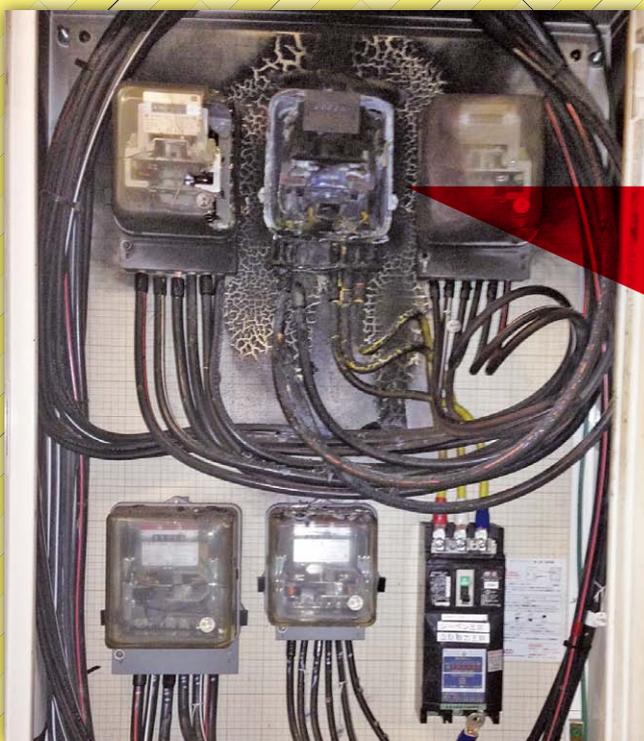

お客さま電気設備の工事の際に、計量器際の配線を仮外したところ、
短絡により計量器が破損、工事従事者が負傷されたもの。

お客さまの電気設備の工事等により、
弊社の計量器際の工事を必要とする場合は、
弊社にて施工いたしますので、必ず弊社へのお申込みを
いただきますようお願いいたします。

※ 弊社へのお申込みは、電気供給約款69
「保安に対するお客さまの協力」により、お願いしております。

※ お急な申込みについては当社の業務都合上、
お客さまのご希望時間に向向できない場合もございますので、
可能な限り早めのお申込みをお願いいたします。

 関西電力株式会社